


D

## KIT PER SERBATOI ORIZZONTALI FUORI TERRA ABOVE GROUND TANK PRESSURE REDUCTION KIT

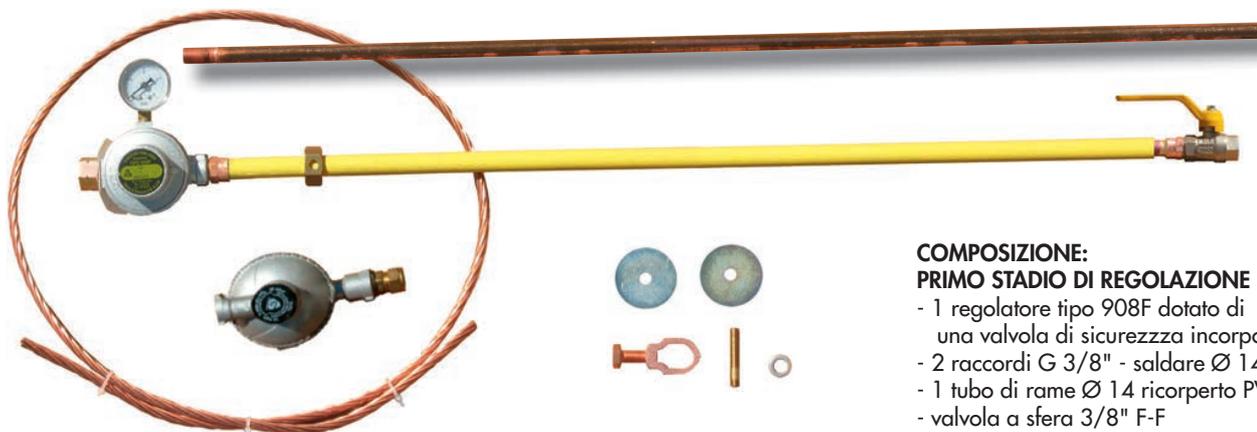

### SECONDO STADIO DI REGOLAZIONE

- 1 raccordo biconico G 1/2" - per tubo Ø 14
- 1 regolatore tipo 738R taratura variabile dotato di una valvola di sicurezza incorporata.
- Portata Q Max garantita di propano: 10 Kg/h = 119.000 Kcal/h = 138 KW/h
- Temp. esercizio : -20°C / +50 °C
- Press. utilizzo: 30 mbar

### COMPOSIZIONE:

#### PRIMO STADIO DI REGOLAZIONE

- 1 regolatore tipo 908F dotato di una valvola di sicurezza incorporata
- 2 raccordi G 3/8" - saldare Ø 14
- 1 tubo di rame Ø 14 ricorperto PVC
- valvola a sfera 3/8" F-F
- Portata Max garantita di propano : 40 Kg/h = 476.000 Kcal/h = 552 KW/h
- Temp. esercizio : -20°C / +50 °C
- Press. utilizzo: 1,5 bar

#### MESSA A TERRA

- 1 dispersore L = di 1,5 m
- 1 treccia di rame, sez. 35 mm<sup>2</sup>, L = 1,5 m
- 1 morsetto (NIPS)

COD.	1° STADIO	2° STADIO	MESSA A TERRA
KSFT/1.0	TIPO 908F (FISSO) 40 KG/H	TIPO 738R (REGOL.) 10 KG/H	SI





### KIT PER SERBATOI INTERRATI UNDERGROUD TANK PRESSURE REDUCTION KIT

- Completi di valvola a sfera Ø1/2" uscita F
- Regolatore 1° stadio 40Kg/h con manometro
- Regolatore di 2° stadio regolabile 10 Kg/h
- Assemblati

- Collaudati
- Con possibilità montaggio di:
- Dielettrico
- Raccordo di transizione a stringere Ottone-PE completo di boccola

#### KIT PER "EPOX" VERTICALE



##### PER GRUPPO DI SERVIZIO CON USCITA A SQUADRA (GSE 35-GS50)

COD.	POSIZ. 2° STADIO	1° STADIO	2° STADIO
4405/R	Nel Pozzetto	90.1.890.0040 FISSO	73.1.890.0049 REGOLABILE
<i>N.B. Con dielettrico montato</i>			
4406	Nel Pozzetto	90.1.890.0040 FISSO	73.1.890.0046 REGOLABILE
<i>N.B. Senza dielettrico montato</i>			

#### KIT PER "EPOX" E "AMICO" VERTICALE



##### PER GRUPPO DI SERVIZIO CON USCITA VERTICALE GS 41

COD.	POSIZ. 2° STADIO	1° STADIO	2° STADIO
4403/R	Nel Pozzetto	90.1.890.0049 FISSO	73.1.890.0049 REGOLABILE
<i>N.B. Con dielettrico montato</i>			

#### KIT PER "EPOX" ORIZZONTALE



##### PER GRUPPO DI SERVIZIO CON USCITA A SQUADRA (GSE 35 -GS50)

COD.	POSIZ. 2° STADIO	1° STADIO	2° STADIO
4401	Nel Pozzetto	90.1.890.0040 FISSO	73.1.890.0049 REGOLABILE
<i>N.B. Senza dielettrico montato</i>			
4400/R	Nel Pozzetto	90.1.890.0040 FISSO	73.1.890.0049 REGOLABILE
<i>N.B. Con dielettrico montato</i>			

